

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13234 Β3
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 12/09/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια κόμπλερ πλήρες σετ κινητήρα 45KW στις Ε.Ε.Λ.
Δέσμευση: **1011**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΕΥΑΠ ΥΠΗΡ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	21/09/2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Προμήθεια κόμπλερ πλήρες σετ (κινητήρα 45KW Φ άξονα 60 χιλιοστά, σφήνα 18 χιλιοστ. - μειωτήρα Φ άξονα 50 χιλιοστά, σφήνα 14 χιλιοστ.), τύπου EFLEX RA 8 Φ60/50, ή αντίστοιχου τύπου και τουλάχιστον όμοιων ή καλύτερων προδιαγραφών. Δεκτές και προσφορές για κόμπλερ με σφικτήρα. Θα περιλαμβάνονται οι σπές για τους άξονες, Φ60/50, οι σφηνόδρομοι, τα ελαστικά, βίδες σύσφιξης και ότι άλλο απαιτείται για την τοποθέτηση των κόμπλερ.
CPV	42142200-8
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΕΤ 8
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ και Αναφέρονται στην περιγραφή ειδών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	80 ΗΜΕΡΕΣ
Κ.Α.Ε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	62.07.001.517
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	7ΔΗΣΟΡΑΣ-ΑΨΧ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ001935495
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Παράδοση στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός)-ΔΕΥΑ Πάτρας, Παραλία Πατρών-Κόκκινος Μύλος, χωρίς χρέωση μεταφορικών στην ΔΕΥΑΠ.

Οικονομικές προσφορές με **τεχνικά φυλλάδια προδιαγραφών** και χρόνο παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως **21/09/2017** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Απαιτούνται με ποινή αποκλεισμού να υποβληθούν με την προσφορά, ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληρωμή: επί πιστώσει

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. **2610 527506**, ή **6977644133**, Α. Παπαδόπουλος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δελφίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

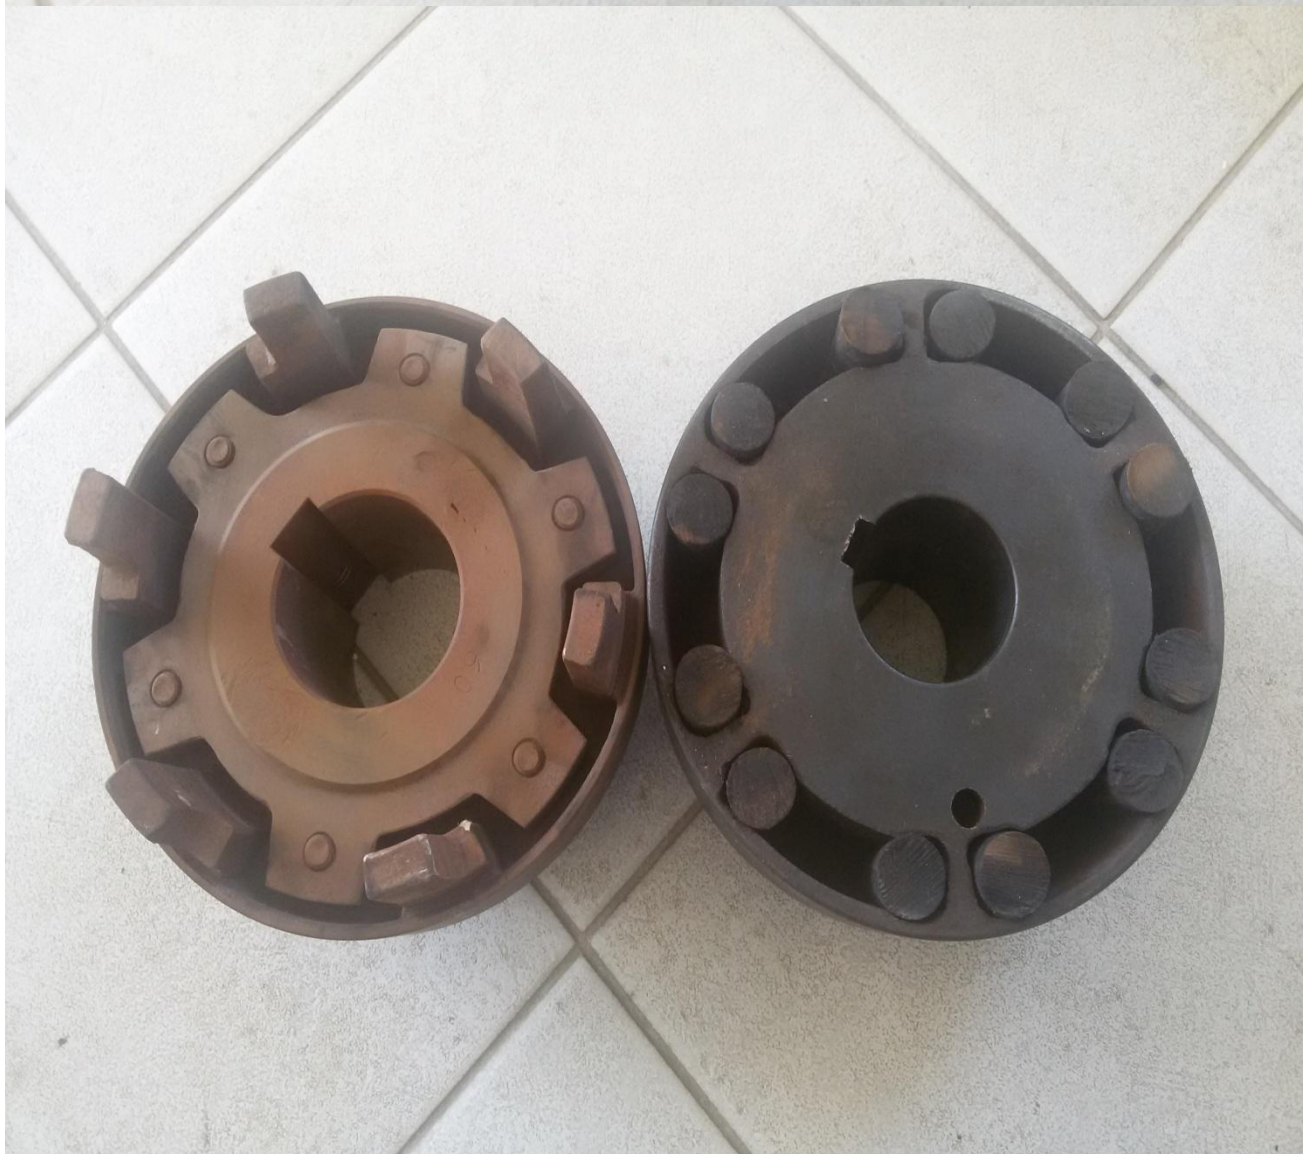

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δερσιών 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790